

2013年7月19日
大会事務局


公式通知 No. 4

S 耐クラス宛

燃料補給設置場所および固定場所について

給油装置、ポンペ等機材設置位置については下図を参照に、給油装置、ポンペ等一切の機材は、側溝から作業エリアに出ないように設置すること。

また、ピットレーン側のシャッター前天井に設置されているフックに確実に固定すること。

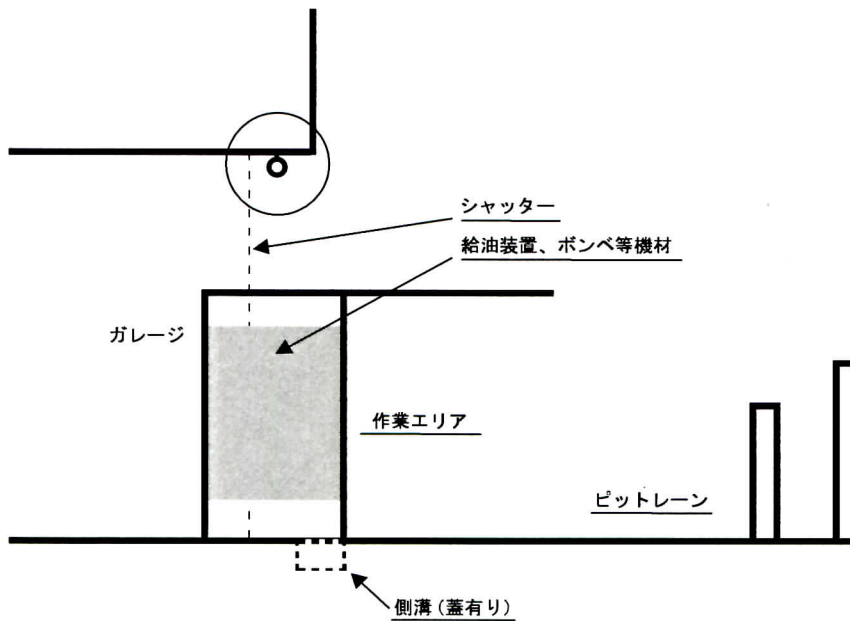

以上